


PIANTA – AREA MONUMENTO

(Scala 1:50)

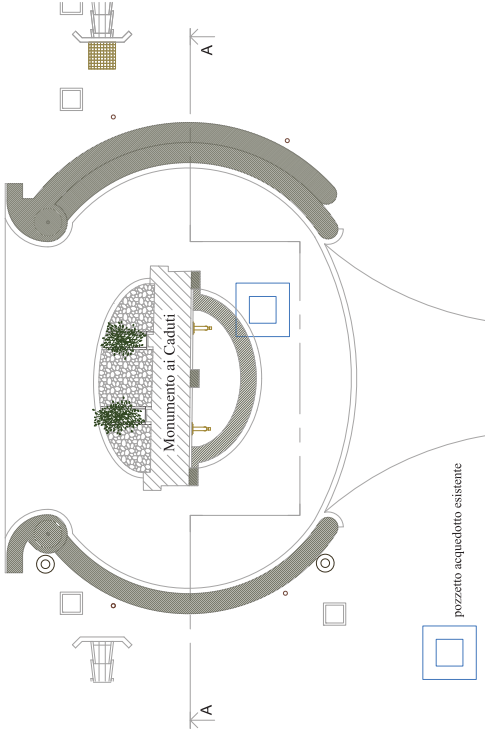

SEZIONE A-A

(Scala 1:20)


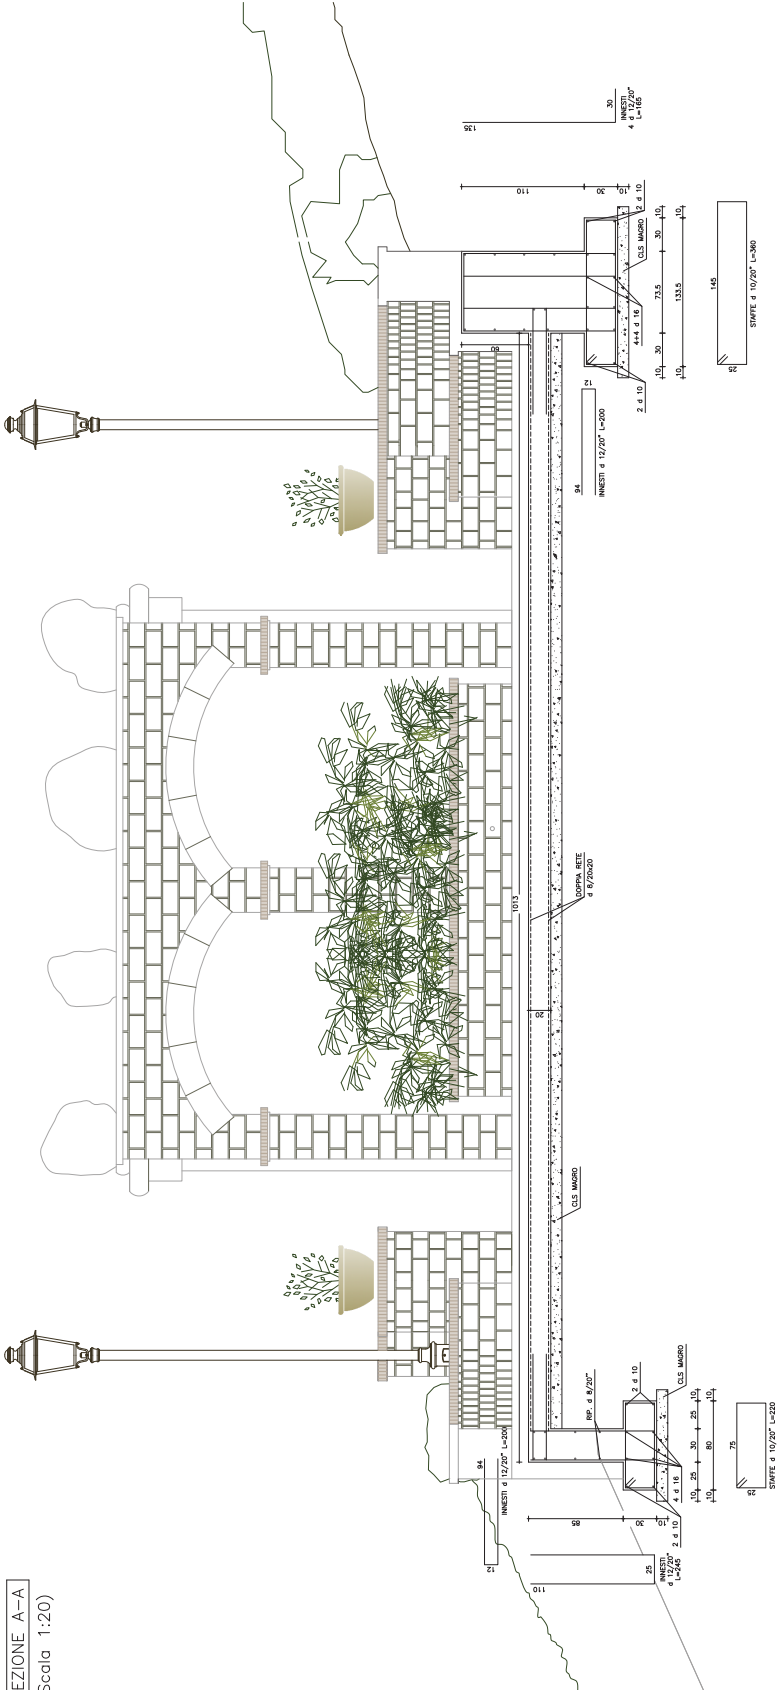


TABELLA DEI MATERIALI

- CALCESTRUZZO

Type	Classe di resistenza a compressione f <sub>cd</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	Classe di esposizione	Classe di compatibilità con l'aria	Spessore minimo (mm)	Copertura (mm)
MANIFATTI IN C.A.	C25/30	XI/2	S4	18	30

- ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO  
Acciaio per cemento armato B450C



Nota: Per la protezione dell'armatura, il copriferro deve essere dimensionato per consentire di sopprimere l'armatura.

- NOTE DI ESECUZIONE PER IL GETTO E LA MATURAZIONE DEL CALCESTRUZZO

1. L'impresa deve evitare la D.L.L. sin dalla fase prima del getto, in modo da evitare la formazione di crepe e la separazione degli strati di calcestruzzo.
2. L'aggiunta di acqua può essere autorizzata solo dal D.L.L.
3. L'impresa deve evitare la D.L.L. sin dalla fase prima del getto, in modo da evitare la formazione di crepe e la separazione degli strati di calcestruzzo.
4. Per la protezione dell'armatura, il copriferro deve essere dimensionato per consentire di sopprimere l'armatura.
5. L'impresa deve evitare la D.L.L. sin dalla fase prima del getto, in modo da evitare la formazione di crepe e la separazione degli strati di calcestruzzo.

- NOTE PER L'IMPRESA

1. L'impresa deve evitare la D.L.L. sin dalla fase prima del getto, in modo da evitare la formazione di crepe e la separazione degli strati di calcestruzzo.
2. L'aggiunta di acqua può essere autorizzata solo dal D.L.L.
3. L'impresa deve evitare la D.L.L. sin dalla fase prima del getto, in modo da evitare la formazione di crepe e la separazione degli strati di calcestruzzo.
4. Per la protezione dell'armatura, il copriferro deve essere dimensionato per consentire di sopprimere l'armatura.
5. L'impresa deve evitare la D.L.L. sin dalla fase prima del getto, in modo da evitare la formazione di crepe e la separazione degli strati di calcestruzzo.

COMUNE DI LAMA MOCCOGNO (MO)  
**PROGETTO**  
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, CON CRITERI DEL RESTAURO, DELLA  
SCALINATA STORICA  
DI LAMA MOCCOGNO CAPOLUOGO DELLA VALLE DELL'ADRIANAZZA,  
IN PROVINCIA DI PESCARA E RIFORMAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI  
E DELLE ANNE CIRCONVINTI  
IN OTTOBRE 2017  
FONDIATO DA FEDERICA BELLACQUA E DAL FONDAZIONE DEI CADUTI  
ITALIA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA VALLE DELL'ADRIANAZZA  
per la protezione dell'armatura, il copriferro deve essere dimensionato per consentire di sopprimere l'armatura.



PROGETTO ESECUTIVO  
OPERE STRUTTURALI  
TAV. S2.4 – AREA MONUMENTO  
scala 1:50 – 1:20

per l'Amministrazione Comunale  
R.U.P. geom. Giuliano Tazzoli  
il progettista  
ing. Massimo Florini  
arch. Alberto Mazzoni

Luglio 2017